


Elastīgā pārvades sistēmas pakalpojuma brīvā pārvades sistēmas jauda

Publikācijas numurs: 14
Publikācijas datums: 03.08.2026

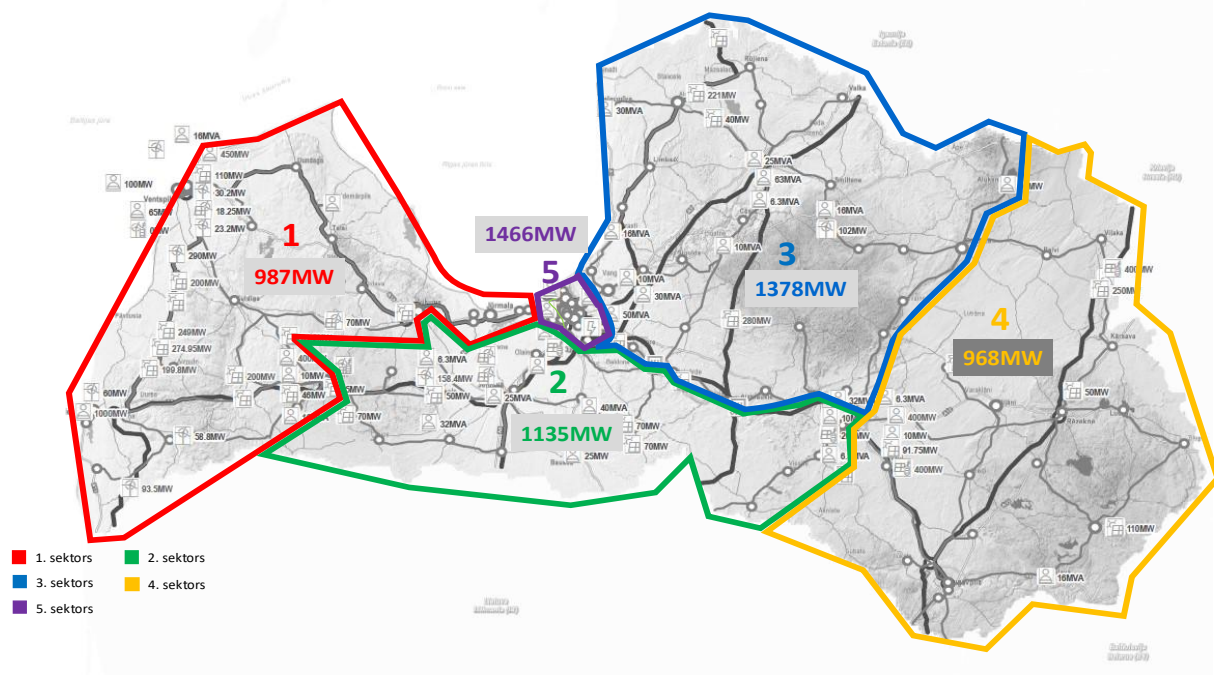

Elastīgajam pakalpojumam ražotājiem pieejamā jauda 5935MW
Konstantajam pakalpojuma Ražotājiem pieejamā jauda 0MW*
**Saskaņā ar ETL grozījumiem 01.04.2025 Pārejas noteikumu 123. punktu Konstantais pakalpojums nav pieejams līdz 2026. gada 31. decembrim.*

Reģions	Sektors	Maksimālā jauda sektoram, MW	Spriegums, kV	Segments	Segments	Maksimālā jauda segmentam, MW	Pielaujamais ģenerācijas profils (Q1, Q2, Q3, Q4)
Kurzeme	1	987	330kV	Ventspils	Tume	795	Q1, Q4
			330kV	Tume	Imanta	795	Nav attiecināms
			110kV	Ventspils	Ventspils nafta - Ventamonjaks	43	Q1, Q4
			110kV	Ventspils	Ugāle	48	Q2, Q3
			110kV	Tume	Ventspils	0	Q2, Q3
			110kV	Ventspils	Venta - Ventamonjaks	65	Q1, Q4
			110kV	Tume	Imanta	88	Q1, Q4
			330kV	a/st	160.Ventspils_330kV	450	Q1, Q4
			330kV	a/st	151.Tume_330kV	550	Q1, Q4
			110kV	a/st	150.Tukums_110kV	150	Q1, Q4
			110kV	a/st	166.Venta_110kV	45	Q1, Q4
			110kV	a/st	152.Sloka_110kV	85	Q1, Q4
			110kV	a/st	165.Ventamonjaks_110kV	65	Q1, Q4
			110kV	a/st	160.Ventspils_110kV	45	Nav attiecināms
			110kV	a/st	151.Tume_110kV	50	Q1, Q4
			330kV	Ventspils	Grobiņa	869	Nav attiecināms
			110kV	Venta-Tārgale	Brocēni	65	Q1, Q4
			110kV	Grobiņa	Ventspils	94	Nav attiecināms
			330kV	a/st	060.Grobiņa_330kV	350	Q1, Q4
			110kV	a/st	061.Liepāja_110kV	40	Q1, Q4
			110kV	a/st	060.Grobiņa_110kV	150 / 94	Q1, Q4 / Q2, Q3 / Nav attiecināms
			330kV	Grobiņa	LT	599	Q1, Q4
			330kV	Grobiņa	Brocēni 330	599	Nav attiecināms
			110kV	Nica	Priekule	56	Q1, Q4
			110kV	Brocēni	Grobiņa	65	Q1, Q4
			110kV	Grobiņa-Priekule	Kūmas-Brocēni	48	Q2, Q3
			110kV	Grobiņa- Ezerkrasts	Liepāja	65	Q1, Q4
			110kV	Grobiņa	Liepājas metalurģs - Liepāja	167	Q1, Q4
			110kV	Brocēni	Tume	48	Nav attiecināms
			110kV	Grobiņa- zaļā Birzs	Lauma- Liepāja	12	Q2, Q3
			330kV	a/st	050.Brocēni_330kV	550	Q1, Q4
			110kV	a/st	050.Brocēni_110kV	55 / 48	Q1, Q4 / Q2, Q3
			110kV	a/st	053. Brocēni_110kV	50	Nav attiecināms
Viskai			330kV	Brocēni 330	Viskai	599	Nav attiecināms
			330kV	Viskai	LT	599	Q1, Q4

Zemgale	2	1135	330kV	Viskaji	Salaspils	599	Q1, Q4
			330kV	Viskaji	Bišuciems	599	Q1, Q4
			110kV	Viskaji	Bišuciems	65	Q1, Q4
			110kV	Miezīte	Viskaji	56	Q1, Q4
			110kV	Viskaji	Bauska-Stelpe	48	Nav attiecināms
			110kV	Brocēni	Dobele-Viskaji	65	Q1, Q4
			110kV	Brocēni-Auce	Eleja-Viskaji	48	Q1, Q4
			110kV	Viskaji	Iecava-Stelpe	48	Q1, Q4
			110kV	Viskaji	Tukums	65	Q2, Q3
			330kV	a/st	040.Viskaji_330kV	900 / 599	Q1, Q4 / Q2, Q3
			330kV	Aizkraukle	LT	599	Q1, Q4
			330kV	Aizkraukle	Krustpils	717	Q1, Q4
			110kV	Aizkraukle	Krustpils 110	74	Q1, Q4
			110kV	Krustpils	Jēkabpils	52	Q1, Q4
			110kV	Stelpe	Kegums-2	74	Nav attiecināms
			110kV	Jēkabpils	(LT) Paroveja	48	Q1, Q4
			110kV	Bišuciems	Keguma HES-2	88	Q1, Q4
			330kV	a/st	020.Krustpils_330kV	800	Q1, Q4
			110kV	a/st	020.Krustpils_110kV	60 / 56	Q1, Q4 / Q2, Q3
			110kV	a/st	042.Stelpe_110kV	60	Q1, Q4
			110kV	a/st	002A.Keguma HES-2_110kV	60	Q1, Q4
			110kV	a/st	028.Jēkabpils_110kV	45	Q1, Q4
			110kV	a/st	040.Viskaji_110kV	65	Nav attiecināms
Vidzeme	3	1378	330kV	TEC-2	EST	869	Nav attiecināms
			110kV	Keguma HES-1	TEC-2	65	Q1, Q4
			110kV	Salacgrīva	Aloja	56	Nav attiecināms
			110kV	Ieriķi	Ropaži	48	Nav attiecināms
			110kV	Aloja	Ropaži	56	Nav attiecināms
			110kV	Keguma HES-1	Ieriķi	65	Nav attiecināms
			110kV	Valmiera	Rūjiena-Aloja	65	Nav attiecināms
			110kV	Valmiera	Aloja	56	Nav attiecināms
			110kV	TEC-1	Ropaži	56	Nav attiecināms
			110kV	a/st	210.Ropaži_110kV	40	Nav attiecināms
			110kV	a/st	075.Aloja_110kV	50	Nav attiecināms
			330kV	Salaspils	Valmiera	717	Nav attiecināms
			330kV	Salaspils	Aizkraukle	725	Nav attiecināms
			330kV	Aizkraukle	Valmiera	717	Nav attiecināms
			330kV	Tartu	Valmiera	717	Nav attiecināms
			330kV	Valmiera	Tsīrgulīna	717	Nav attiecināms
			110kV	Ērgļi	Plavīnas	48	Nav attiecināms
			110kV	Valmiera	(EST) Tsīrgulīna	46	Nav attiecināms
			110kV	Gulbene	(EST) Ruusmae	56	Nav attiecināms
			110kV	Valmiera	(EST) Tsīrgulīna	56	Nav attiecināms
			110kV	Ieriķi	Valmiera	65	Nav attiecināms
			110kV	Valmiera	Gulbene	65	Q2, Q3
			110kV	Krustpils	Gulbene	56	Nav attiecināms
			110kV	Keguma HES-1	Aizkraukle	74	Nav attiecināms
			330kV	a/st	004.Aizkraukle_330kV	1300	Nav attiecināms
			330kV	a/st	070.Valmiera_330kV	1378	Nav attiecināms
			110kV	a/st	276.Ieriķi_110kV	50	Nav attiecināms
			110kV	a/st	002.Keguma HES-1_110kV	60	Nav attiecināms
			110kV	a/st	070.Valmiera_110kV	50	Nav attiecināms
			330kV	a/st	010.Salaspils_330kV	1000	Nav attiecināms
Latgale	4	968	330kV	Krustpils	Līksna	599	Nav attiecināms
			330kV	Līksna	Daugavpils	526	Q1, Q4
			330kV	Līksna	LT	717	Q1, Q4
			110kV	Ilūkste	Daugavpils	65	Q1, Q4
			110kV	Daugavpils B	Daugavpils	48	Q1, Q4
			110kV	Krustpils	Daugavpils	65	Q1, Q4
			110kV	Daugavpils	Grīva	56	Q1, Q4
			110kV	Krustpils	Vijāni	65	Q1, Q4
			110kV	Daugavpils	Grīva	65	Q1, Q4
			110kV	632 Daugavpils	Ignalina	74	Q1, Q4
			110kV	Daugavpils	Dagda	65	Q1, Q4
			110kV	631 Daugavpils	Zarasai	56	Q1, Q4
			330kV	a/st	230.Līksna_330kV	400	Nav attiecināms
			330kV	a/st	030.Daugavpils_330kV	120	Q1, Q4
			110kV	a/st	030.Daugavpils_110kV	50	Q1, Q4
			330kV	Līksna	Rēzekne	526	Q1, Q4
			330kV	Rēzekne	RUS	526	Q1, Q4
			110kV	Barkava	Vijāni	56	Q1, Q4
			110kV	Vijāni	Rēzekne	65	Q1, Q4
			110kV	Gulbene	Rēzekne	48	Q1, Q4

				56	
		110kV	Daugavpils	Vijāni	Q1, Q4
		110kV	Dagda-Zilupe	Ludza-Rēzekne	Q1, Q4
		110kV	Dagda	Malta-Rēzekne	Q1, Q4
		330kV	a/st	090.Rēzekne_330kV	Q1, Q4
		110kV	a/st	095.Vijāni_110kV	Q1, Q4
		110kV	a/st	090.Rēzekne_110kV	Q1, Q4
		110kV	a/st	098.Dagda_110kV	Q1, Q4
		110kV	a/st	203.Salamandra_110kV	Nav attiecināms
		330kV	Bišuciems	Imanta	Nav attiecināms
		330kV	Imanta	TEC-1	Nav attiecināms
		330kV	Bišuciems	RīgasHES	Nav attiecināms
		330kV	Rīgas HES	TEC-2	Nav attiecināms
		330kV	Rīgas HES	Salaspils	Nav attiecināms
		330kV	TEC-1	TEC-2	Nav attiecināms
		330kV	TEC-2	Salaspils	Nav attiecināms
		110kV	Škirotava	TEC-2	Nav attiecināms
		110kV	Imanta	Bolderāja II	Nav attiecināms
		110kV	Vairogs	Hanza	Nav attiecināms
		110kV	Bišuciems	Tornakalns	Nav attiecināms
		110kV	TEC-2	Jānciems	Nav attiecināms
		110kV	Bišuciems	Tornakalns	Nav attiecināms
		110kV	Milgrāvis	Bolderāja II	Nav attiecināms
		110kV	Imanta	Mārupe	Nav attiecināms
		110kV	Bišuciems	Mārupe	Nav attiecināms
		110kV	Tornakalns	Hanza	Nav attiecināms
		110kV	TEC-1	TEC-2	Nav attiecināms
		110kV	TEC-1	Milgrāvis	Nav attiecināms
		110kV	TEC-1	Milgrāvis	Nav attiecināms
		110kV	Jānciems	Bišuciems	Nav attiecināms
		110kV	Tiraine	Bišuciems	Nav attiecināms
		110kV	TEC-1	Vairogs	Nav attiecināms
		110kV	Jānciems	Hanza	Nav attiecināms
		110kV	Imanta	Daugavgrīva	Nav attiecināms
		110kV	Sarkandaugava	Nozare no TEC-1 un Mežaparks	Nav attiecināms
		330kV	a/st	140.Bišuciems_330kV	Nav attiecināms
		330kV	a/st	008.TEC-2_330kV	Nav attiecināms
		330kV	a/st	006.TEC-1_330kV	Nav attiecināms
		330kV	a/st	130.Imanta_330kV	Nav attiecināms
		330kV	a/st	007.Rīgas HES_330kV	Nav attiecināms
		110kV	a/st	114.Vairogs_110kV	Nav attiecināms
		110kV	a/st	144.Tornakalns_110kV	Nav attiecināms
		110kV	a/st	006.TEC-1_110kV	Nav attiecināms
		110kV	a/st	008.TEC-2_110kV	Nav attiecināms
		110kV	a/st	105.Grīziņkalns_110kV	Nav attiecināms
		110kV	a/st	116.Hanza_110kV	Nav attiecināms
		110kV	a/st	140.Bišuciems_110kV	Nav attiecināms
		110kV	a/st	142.Mārupe_110kV	Nav attiecināms
		110kV	a/st	130.Imanta_110kV	Nav attiecināms
		110kV	a/st	136.Bolderāja 2_110kV	Nav attiecināms
		110kV	a/st	110.Jānciems_110kV	Nav attiecināms
		110kV	a/st	112.Milgrāvis_110kV	Nav attiecināms

Rīga

5

1466

Paskaidrojumi:

- 1) Q1, Q2, Q3, Q4 - Pieejamo ģenerācijas profilu nosaka gada ceturkšņiem un tos apzīmē: pirmais gada ceturksnis – Q1, otrais gada ceturksnis – Q2, trešais gada ceturksnis – Q3, ceturtais gada ceturksnis – Q4
- 2) Nav attiecināms nozīmē, ka attiecīgajā segmentā nav noteikts ģenerācijas profils.

Segments brīvās jaudas piedāvājumā sakrīt ar segmentu pieejamo jaudu kartē.
AST iesaka vispirms segmentu noteikt pieejamo jaudu kartē

