

MEŽISTRĀDES DARBU ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA



- Meža īpašniekiem 15 dienas iepriekš jāinformē elektrisko tīklu valdītājs
- Elektroietaisies valdītājs, ja nepieciešams, organizē elektrolīnijas atslēgumu bez maksas
- Darbi tiek organizēti pie ieslēgtām vai atslēgtām gaisvadu elektrolīnijām, atkarībā no koku bīstamības elektrolīnijai un pielietotām darba tehnoloģijām
- Mežizstrādātāji tiek pielaisti pie darba, veicot instruktāžu un izsniedzot darba atļauju

DROŠĪBAS PRASĪBAS



Ar drošības prasībām iepazīsties tiešsaītē
<http://www.ast.lv/lv/mezi>



ENERĢIJA KUSTĪBĀ

AS "Augstsprieguma tīkls"
Dārziema iela 86, Rīga, LV1073
Tālrunis +371 6772 8353

WWW.AST.LV



MEŽISTRĀDES DARBU VEIKŠANA

Informācija par 330/110 kV gaisvadu elektrolīniju aizsargjoslām





PIRMS DARBU VEIKŠANAS


Pirms mežizstrādes darbu veikšanas vai atsevišķu koku nozāģēšanas 330kV un 110kV gaisvadu elektropārvades līniju aizsargjoslās darbu veicējam jāinformē elektrisko tīklu īpašnieku vai valdītāju, norādot:

- tās zemes vienības kadastra numurs, kuras gaisvadu elektrolīnijas aizsargjoslā tiks cirsti koki;
- īpašnieka kontaktinformāciju;
- saņemtu no AST personāla atļauju.

Elektrisko tīklu īpašnieks vai valdītājs, saņemot šādu informāciju, ja nepieciešams, organizē attiecīgo elektrolīniju atslēgumus bez maksas.

Tālrunis informācijai +371-6772-5244

○ Iecirkņu vadītāju kontakti

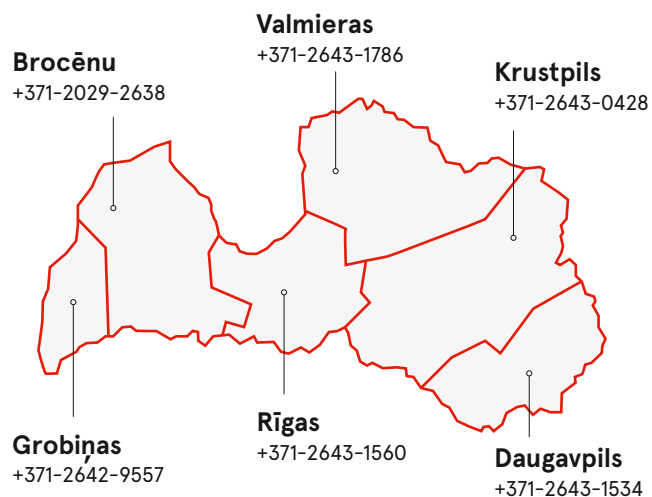

Līniju dienesta vadītāja tālrunis +371-6772-5240



MEŽISTRĀDES ELEKTROLĪNIJU AIZSARGJOSLAS

○ Aizsargjoslu mērķis

Aizsargjoslas gar visu veidu un jebkuras piederības elektriskajiem tīkliem, to iekārtām un būvēm tiek noteiktas, lai nodrošinātu nepārtrauktu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi, lai rūpētos par Jūsu dzīvību un Jūsu īpašuma drošību.

Aizsargjoslu platums gar elektriskajiem tīkliem ir atkarīgs no tā, kādā apvidū līnija atrodas, kā arī līnijas tipa — gaisvadu vai pazemes, kā arī elektrolīnijas nominālā sprieguma — tas ir atrodams informatīvajā plāksnē uz elektrolīnijas balstiem.

○ Informatīvās zīmes

Informatīvās zīmes gaisvadu elektrolīniju aizsargjoslu apzīmēšanai atrodas uz elektrolīnijas balstiem 2,5-3 metru augstumā no zemes, kurā minēts aizsargjoslas platums, nominālais spriegums u.c. elektrolīnijas parametri, kā arī balsta un līnijas numuri.


Par uz līnijām uzkrītušiem vai to darbību iespējami traucējošiem kokiem zemes un/vai meža īpašniekam ir jāpaziņo AST Dispečeru Dienestam
+371-6732-8386



○ Zemes/gaisa norobežojumi

Meža teritorijā gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām — zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas abpus līnijai:

Gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu **110 kilovolti — 35 metru** attālumā no līnijas ass, kurā elektrolīniju trasi veido zemes josla 13 metru platumā no līnijas ass uz katru pusi;

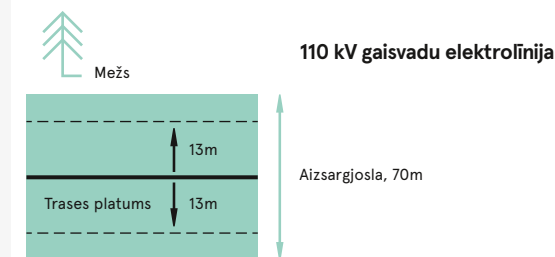

Gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu **330 kilovolti — 40 metru** attālumā no līnijas ass, kurā elektrolīniju trasi veido zemes josla 27 metru platumā no līnijas ass uz katru pusi;

